



Partea Stanga O2 (%)		Sali Operatii O2 (%)		Partea Dreapta O2 (%)		
Salon 10 Urologie	20.5	Sala Operatie 1	21.3	Salon 11	20.9	Nivel oxigen Normal
Salon 9 Urologie	21.2	Sala Operatie 2	21.0	Salon 12	20.5	
Salon 8 Urologie	20.7	Sala Operatie 3	21.4	Salon ATI 3	21.0	
Salon 8 Urologie	20.8	Sala Operatie 4	21.1	Salon ATI 2	21.3	Nivel oxigen Usor crescut
Sala Tratament Uro	21.1	Sala Operatie 5	21.0	Salon ATI 1	21.1	
Sala Tratament Uro	20.2			Salon ATI 1	21.0	
Salon 7 Urologie	20.5			Salon 13	21.3	
Salon 6 Urologie	20.9			Salon 14	20.8	
Salon 5 Urologie	20.6			Salon 15	21.0	Nivel oxigen Ridicat
Ecografie	20.7			Salon 16	20.8	
Salon 4 Urologie	20.5			Salon 17	20.1	
Salon 3 Urologie	20.8			Salon 18	21.1	
Salon 2 Urologie	20.9			Preanestezie	21.1	
Salon 2 Urologie	20.9			Sala Tratament	21.1	
Salon 1 Urologie	20.8					

RECUNOASTERE

19/01/25 05:32:15 SISTEM OK





Partea Stanga O2 (%)	
Salon 10 Urologie	20.5
Salon 9 Urologie	21.2
Salon 8 Urologie	20.7
Salon 8 Urologie	20.8
Sala Tratament Uro	21.1
Sala Tratament Uro	20.2
Salon 7 Urologie	20.5
Salon 6 Urologie	20.9
Salon 5 Urologie	20.6
Ecografie	20.7
Salon 4 Urologie	20.5
Salon 3 Urologie	20.8
Salon 2 Urologie	20.9
Salon 2 Urologie	20.9
Salon 1 Urologie	20.8

Sali Operatii O2 (%)	
Sala Operatie 1	21.3
Sala Operatie 2	21.0
Sala Operatie 3	21.4
Sala Operatie 4	21.1
Sala Operatie 5	21.0

Partea Dreapta O2 (%)	
Salon 11	20.8
Salon 10	20.5
Salon ATI 9	21.2
Salon ATI 8	21.3
Salon ATI 7	20.7
Salon ATI 6	21.2
Salon 18	21.3
Salon 16	20.8
Salon 15	21.3
Salon 14	20.8
Salon 17	20.7
Salon 19	20.7
Presedintele	21.1
Sala Tratament	21.1

RECUNOASTERE

19/01/25 05:32:15 SISTEM OK



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Creșterea siguranței pacienților în
structurile spitalicești publice care
utilizează fluide medicale

Cod SMIS: 324735

<https://spitaluljudeliasomoni.ro/hyg2/cresterea-siguranței-pacienților-in-structurile-spitalicești-publice-care-utilizează-fluide-medicate-2>





CAUTION - Do not close valve(s) except in emergency!



Control panel with a digital display and buttons. Below the display is a white informational sticker.

Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice care utilizează fluide medicale
Cod SMIS: 324735

Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii și Dezastrelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, Ministerul Apelor, Ministerul Mediului, Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Națiunilor Minoritare, Ministerul Familiei, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Științei, Ministerul Industriei, Ministerul Comerțului, Ministerul Agriculturii și Dezastrelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, Ministerul Apelor, Ministerul Mediului, Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Națiunilor Minoritare, Ministerul Familiei, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Științei, Ministerul Industriei, Ministerul Comerțului

Medical gas manifold with four vertical copper pipes. Each pipe has a pressure gauge and a control valve. The valves are labeled O₂, AIR, and VAC. A yellow warning label is present on the manifold.

CAUTION - Do not close valve(s) except in emergency!

ATI
CHIRURGIE

Danger 230 Volts







Navigation buttons: Left arrow, Right arrow, Up arrow, Down arrow, Enter, Stop.

Buttons: OXYGEN, AIR MEDICAL, VACUUM, DISSOLVED CARBON, PROTECTED AREA.

Creșterea siguranței pacienților în
structurile spitalicești publice care
utilizează fluide medicale
Cod SMIS- 324735

Medicop














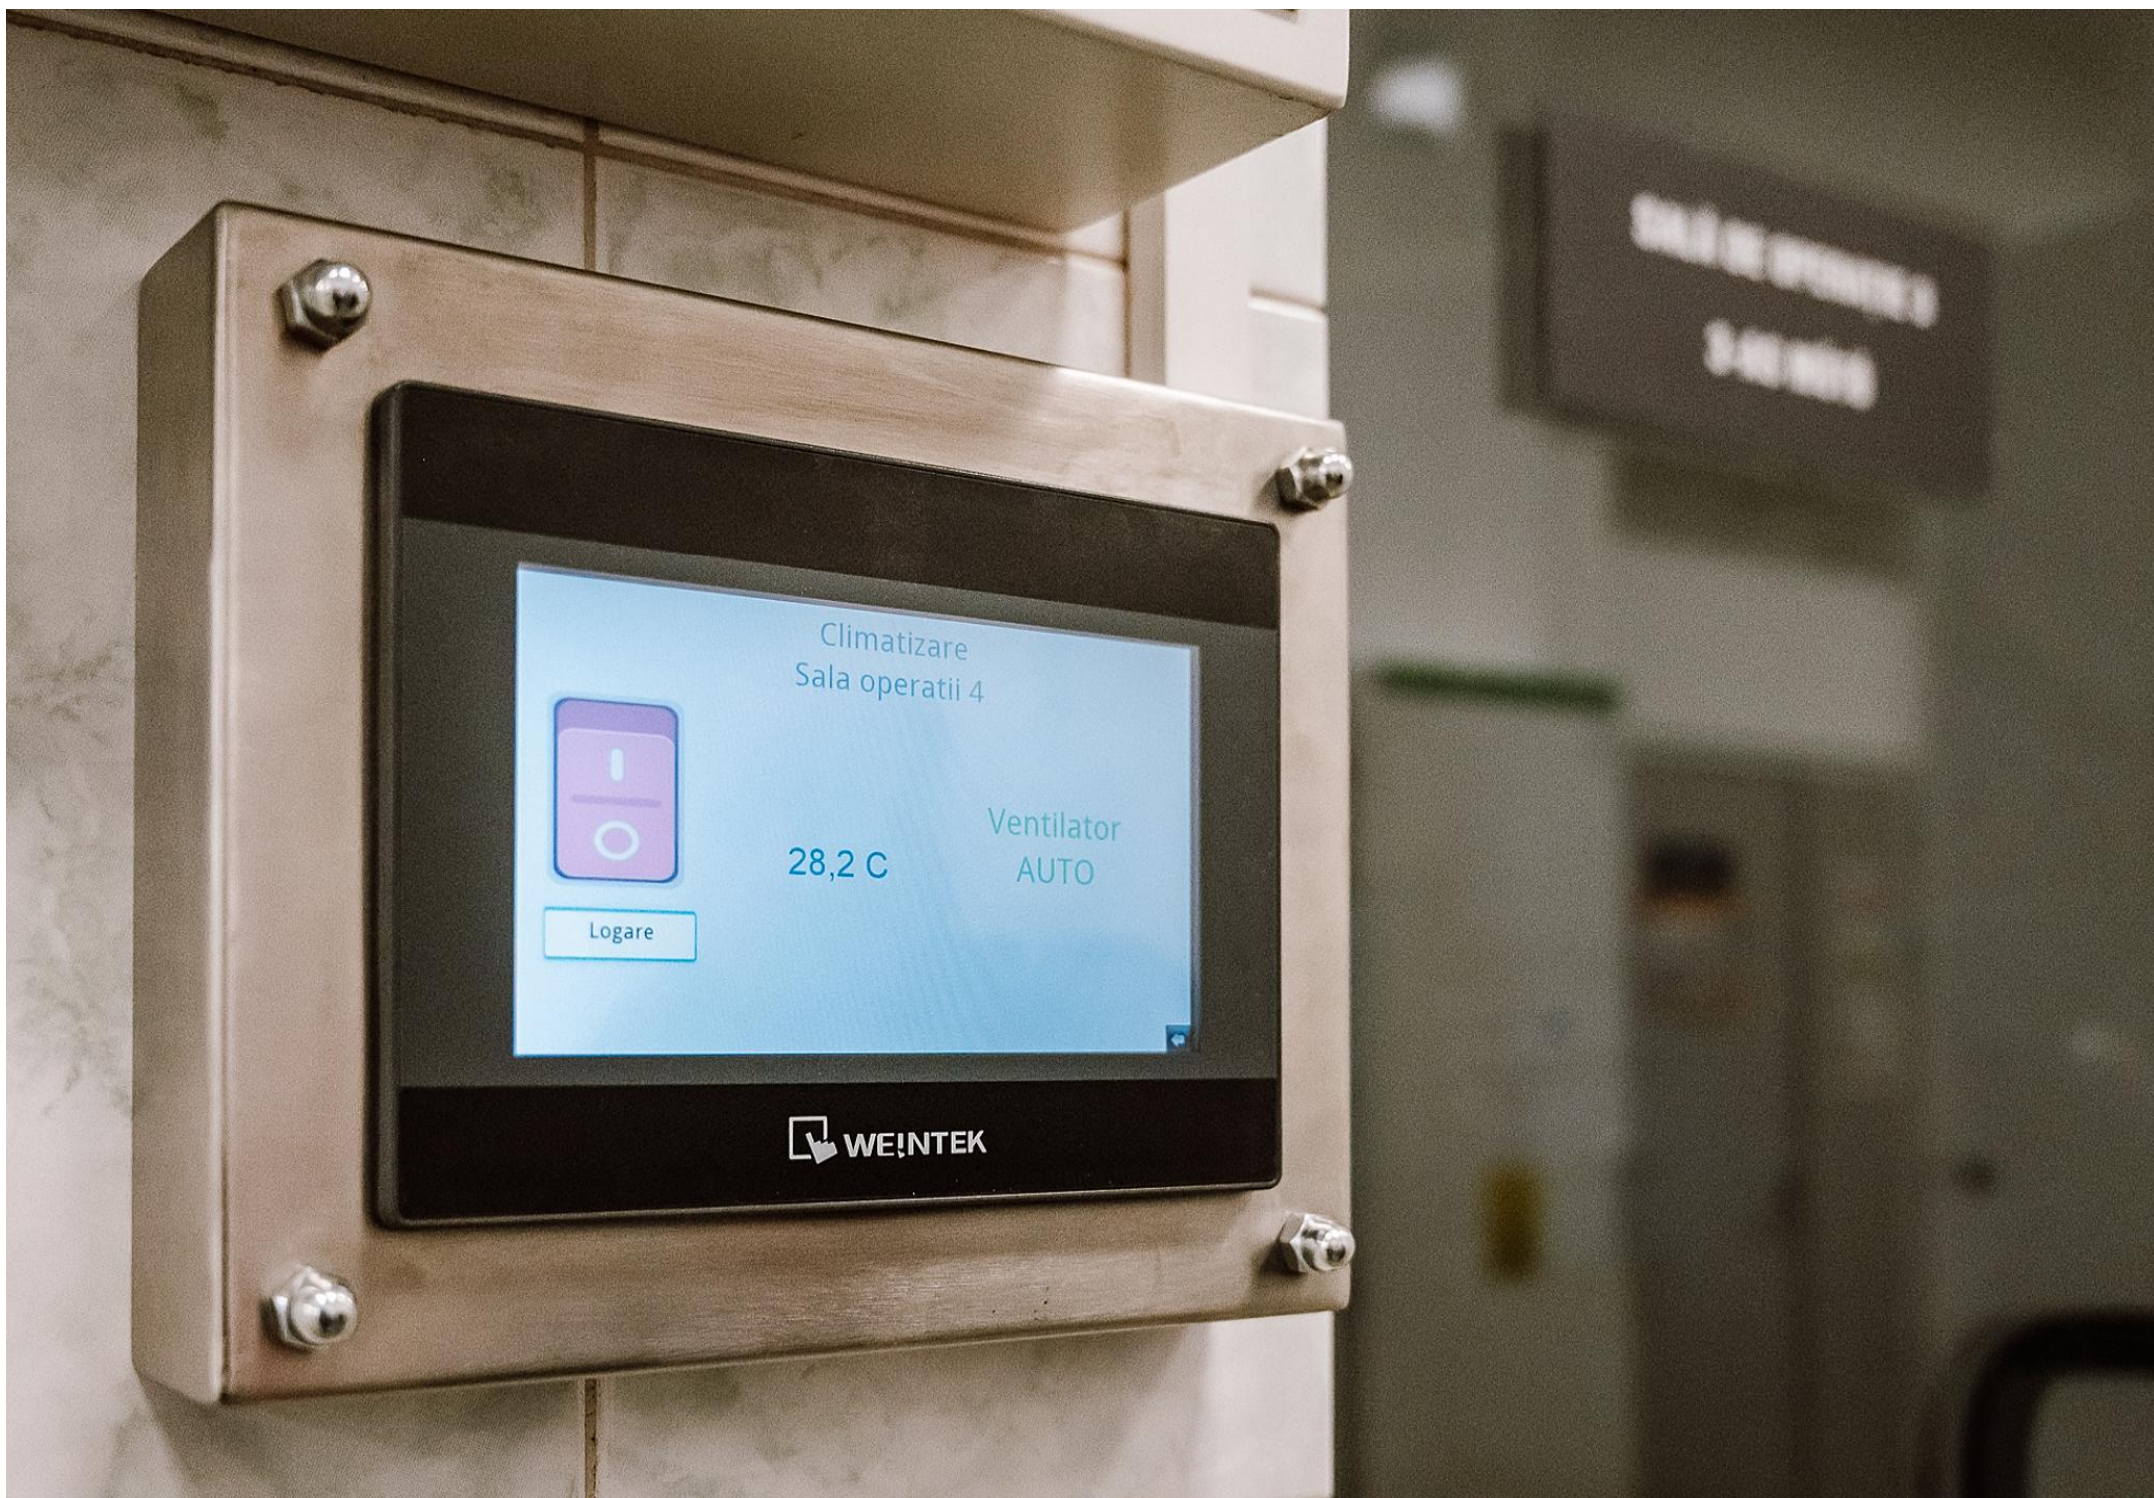

Climatizare
Sala operatii 4



Logare

28,2 C

Ventilator
AUTO












COM ELECTRO
HMI - T.S04.ET1
CMED1908

Schneider
Electric


Harmony

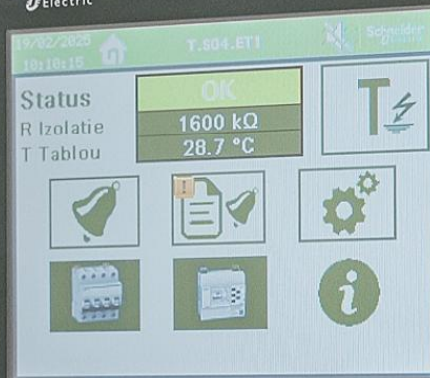



TERAPIE

INTENSIVĂ

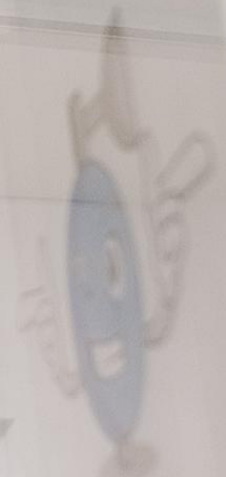
















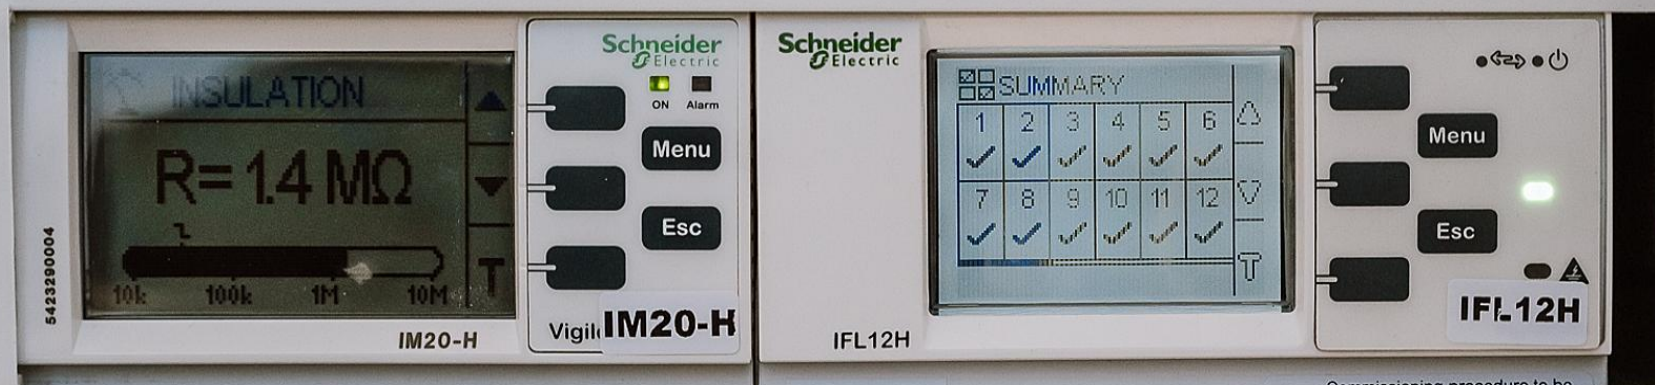

VIGILOHM IM20 – H 110-230 V CA

VIGILHOM 12 CHANNEL FAULT LACATOR WITH
MODBUS HOSPITAL
110-230VAC – 125/250VDC IMDIFL12H

ALIMENTARE UPS SALA OPERATIE SOSIRE DE LA UPS C1.TNS ALIMENTARE CIRCUIT TNS 1 C2.TNS ALIMENTARE CIRCUIT TNS 2 C3.TNS ALIMENTARE CIRCUIT TNS 3 C4.TNS ALIMENTARE CIRCUIT TNS 4 C5.TNS ALIMENTARE CIRCUIT TNS 5 C6.TNS ALIMENTARE CIRCUIT TNS 6 ALIM. VENT. +COIL. ECOSTRUKURE PANEL SERVER PAS500

TRANSFERPACT
ACTIV AUTOMAT - MODBUS RTU

SEP. PROTEC. PANNEL. SEPARATOR PROTECTIE FUZIONIL ALIMENTARE IFL EXTRA LOW VOLTAGE IFL12H EXTRA LOW VOLTAGE IM20-H VIGOLOHM IM20 - H 110-230 V CA VIGILOHM 12 CHANNEL FAULT LACATOR WITH MODBUS HOSPITAL 110-230VAC - 125-230VDC IMHFL12H

A C1 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 1 IT A C2 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 2 IT A C3 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 3 IT A C4 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 4 IT A C5 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 5 IT A C6 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 6 IT ALIM. BURSA 1 U1 BURSA

A C7 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 7 IT A C8 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 8 IT A C9 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 9 IT A C10 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 10 IT A C11 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 11 IT A C12 - IT U ALIMENTARE CIRCUIT 12 IT ALIM. BURSA 2 U2 BURSA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice care utilizează fluide medicale

Cod SMIS: 324735

<https://spitaljudeteanmures.ro/scjm2/cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale-2>




SPITALUL CLINIC
JUDEȚEAN MUREȘ



Unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

COM ELECTRO
HMI - T.AT12.ET1
CME01892

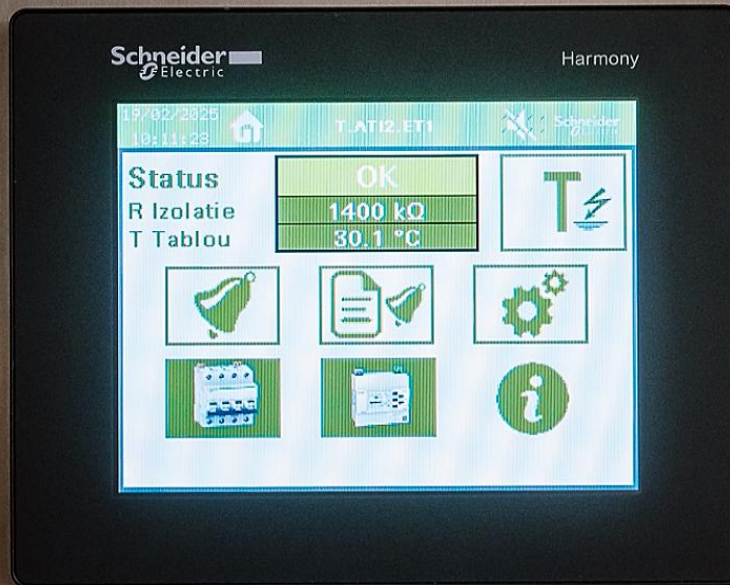





TERAPIE

INTENSIVĂ



InfoCous
TRAGE













Creșterea siguranței pacienților în
structurile spitalicești publice care
utilizează fluide medicale

Doc. SMIS 324781

